



N°	OBJET	Date
2025-76	ARRÊTÉ PORTANT DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)	22/04/2025

Le Maire de la commune de Culoz-Béon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) : articles L.2213-32, L.2225-1a 4 et L.5211-9-2 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit) ;

Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; articles R.2225-1 a 10 ;

Vu l'arrêté n°NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre l'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, le Code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 portant approbation du Règlement Opérationnel (R.O.) des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain ;

Vu la note DGSCGC/SDPGC/BPERE/n°2016-5 du Ministère de l'Intérieur aux Préfets de départements portant sur la mise en œuvre de la D.E.C.I. ;

Vu le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral n°960 en date du 21 mars 2017 ;

Considérant qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer la défense extérieure contre l'incendie en cas de sinistre afin d'alimenter les moyens de lutte contre l'incendie ;

ARRÊTE



Article 1 : L'état existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est adopté. L'inventaire officiel des points d'eau incendie est joint au présent arrêté.

Article 2 : L'état existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est consultable en mairie.



Article 3 : L'état existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est révisé à l'initiative du Maire et notamment à chaque évolution notable dans l'inventaire des points d'eau incendie de la commune ou au minimum tous les 5 ans.

Article 4 : Après analyse des risques présents sur la commune et étude de la Défense Extérieure Contre l'Incendie existante, il ressort un manque de D.E.C.I au sein de plusieurs secteurs localisés ci-dessous :

Accusé de réception en préfecture
001-200099406-20250422-AR-2025-76-AR
Date de réception préfecture : 06/05/2025

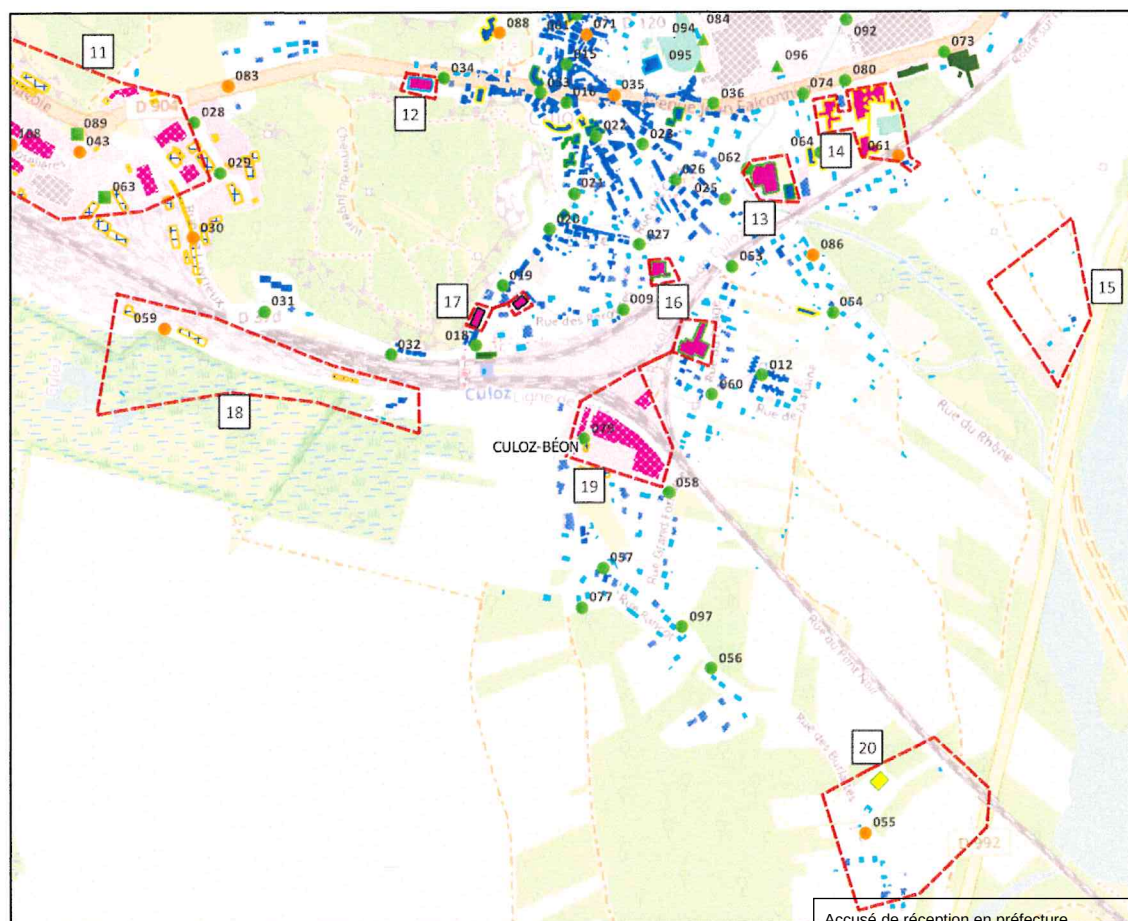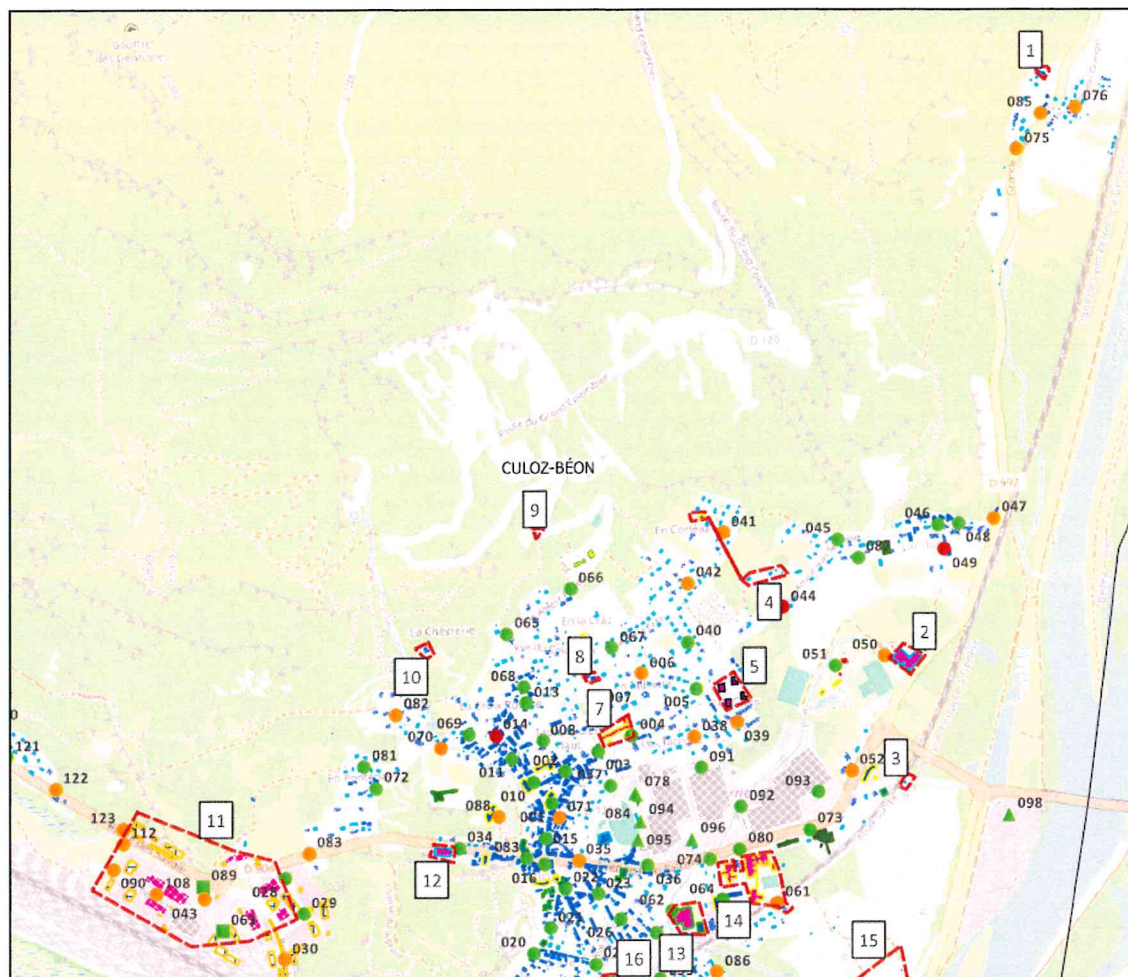

Accusé de réception en préfecture
001-200099406-20250422-AR-2025-76-AR
Date de réception préfecture : 06/05/2025

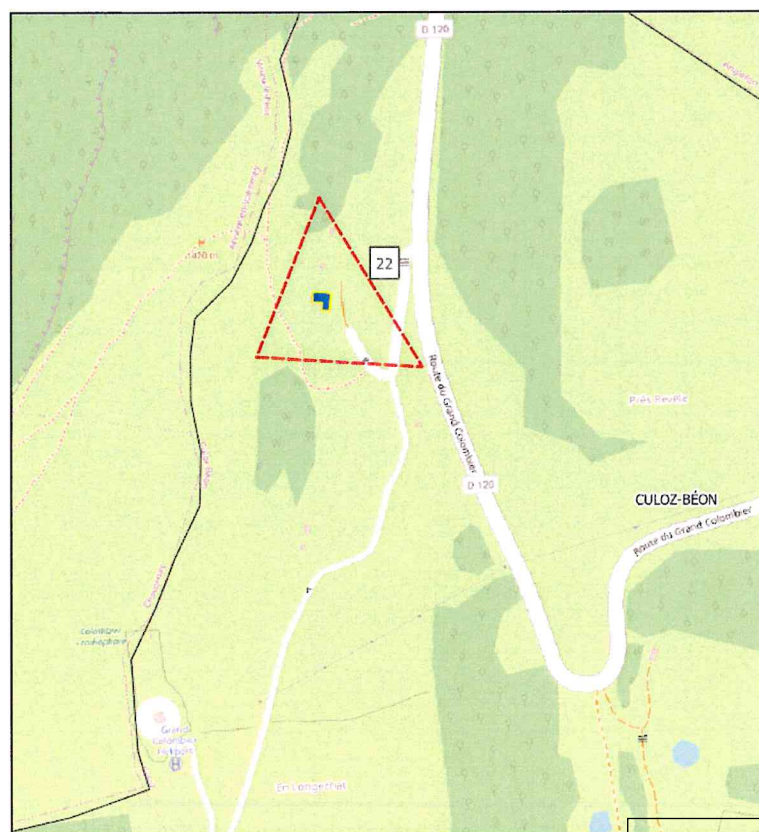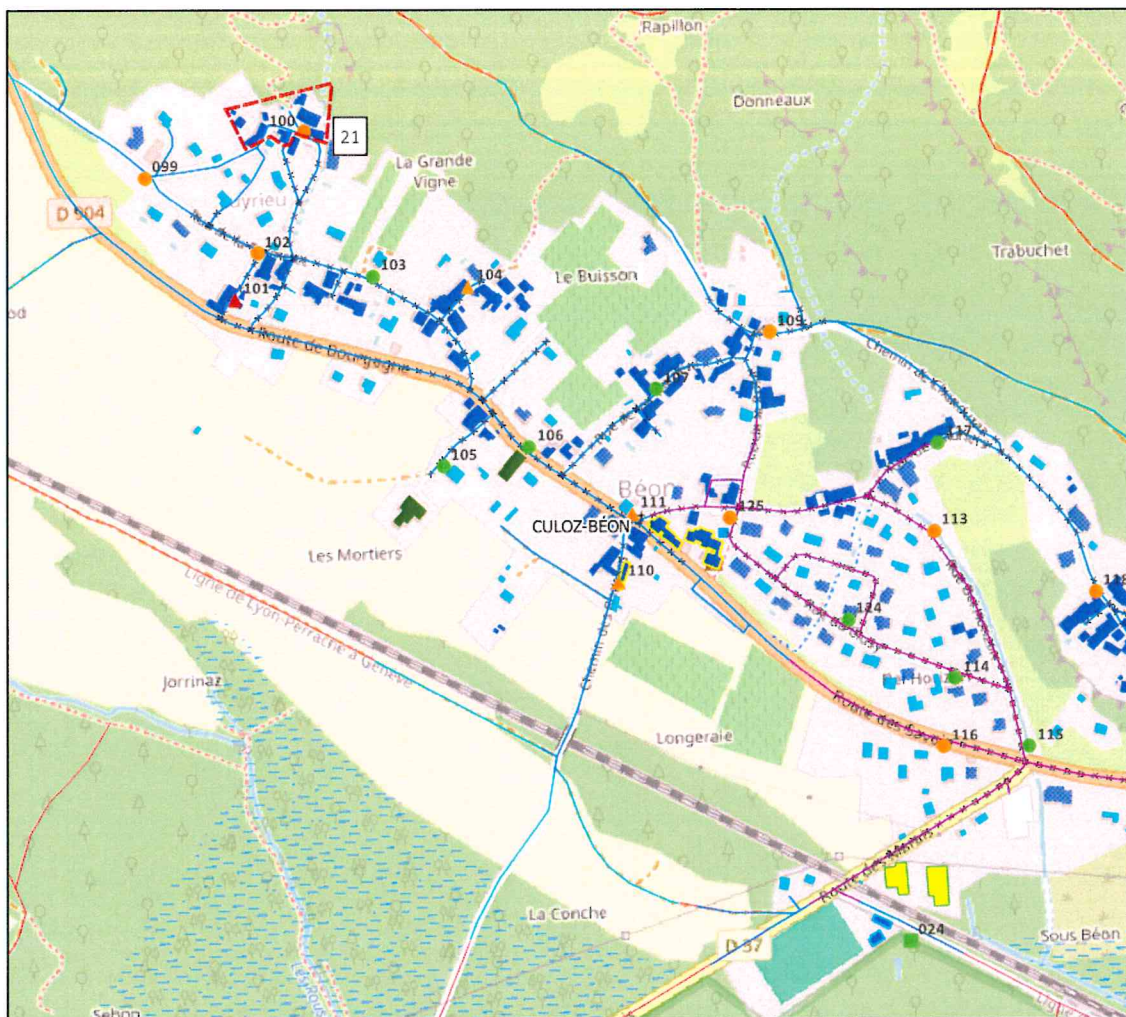

Accusé de réception en préfecture
001-200099406-20250422-AR-2025-76-AR
Date de réception préfecture : 06/05/2025

Les besoins en DECI de ces secteurs sont les suivants :

N°	Secteur	Défaillances	Besoins maximums identifiés
1	Chatel	PEI insuffisant au besoin	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
2	Salle de sport à côté du tennis club	PEI insuffisant au besoin	Débit de 240 m ³ /h – 2 heures - Volume de 480 m ³
3	Habitation route sur l'île	PEI trop éloigné	Débit de 30 m ³ /h – 1 heure - Volume de 30 m ³
4	Lotissements les Ravières	PEI insuffisant au besoin	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
5	Immeubles rue des Buis	PEI insuffisant au besoin	Débit de 120 m ³ /h – 2 heures - Volume de 240 m ³
7	Ecole élémentaire Milvendre	PEI insuffisant au besoin	Débit de 120 m ³ /h – 2 heures - Volume de 240 m ³
8	Habitations rue de la Craz	PEI trop éloigné	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
9	Habitation route du Grand Colombier	PEI trop éloigné	Débit de 30 m ³ /h – 1 heure - Volume de 30 m ³
10	Habitation chemin de la Chevrerie	PEI trop éloigné	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
11	ZA/ZI rue des Roselières/Luyrieux	PEI insuffisant au besoin	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
12	Salle des fêtes Le Phaéton	PEI insuffisant au besoin	Débit de 150 m ³ /h – 2 heures - Volume de 300 m ³
13	Magasin – rue du Vorgeray	PEI insuffisant au besoin	Débit de 270 m ³ /h – 2 heures - Volume de 540 m ³
14	College Henri Dunant	PEI insuffisant au besoin	Débit de 240 m ³ /h – 2 heures - Volume de 480 m ³
15	Habitations – bord du Rhone	PEI trop éloigné	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
16	Magasin – rue du Péage	PEI insuffisant au besoin	Débit de 180 m ³ /h – 2 heures - Volume de 360 m ³
17	Immeubles Avenue de la Gare	PEI insuffisant au besoin	Débit de 120 m ³ /h – 2 heures - Volume de 240 m ³
18	Habitations + ZA rue du Pont Noir	PEI insuffisant au besoin	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
19	Magasin + ZA rue du Pont Noir / Rue du Péage	PEI insuffisant au besoin	Débit de 270 m ³ /h – 2 heures - Volume de 540 m ³
20	La Glière	PEI trop éloigné	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
21	Habitations rue du Vieux Château	PEI trop éloigné	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³
22	Auberge du Grand Colombier	Aucun PEI à proximité	Débit de 60 m ³ /h – 2 heures - Volume de 120 m ³

Les préconisations et échéances des travaux retenus sont présentés dans le cadre du schéma directeur DECI.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de l'Ain,
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain

Fait à Culoz-Béon, le 22 avril 2025

Le Maie,
Franck ANDRE-MASSE



Accusé de réception en préfecture
001-200099406-20250422-AR-2025-76-AR
Date de réception préfecture : 06/05/2025

Annexe 2-b Liste des points d'eau incendie															
N° PEI Département	Famille	Catégorie	Type	Numero PEI	Statut	Convention PEI privé / commune	Adresse 1	Coordonnées GPS	Diametre entrée	Diametre sortie	Date dernier contrôle	Debit a 1 bar	Pression statique	Etat	Commentaire
138001	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	001	public	non	rue des ecoles / face au n°26	latitude : 45°849586 - longitude : 5°781575	100	2x70	juli-23	105	4,2	Disponible	a reprendre, patte serrure cassee, coffre ne ferme pas
138002	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	002	public	non	angle rue des tacons / rue des ecoles	latitude : 45°850356 - longitude : 5°782171	100	2x70	juli-23	108	3,9	Disponible	a numeroter
138003	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	003	public	non	rue des ecoles / côte n°255	latitude : 45°85089 - longitude : 5°783449	100	2x70	juli-23	104	4,2	Disponible	a numeroter
138004	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	004	public	non	entree cour ecole primaire milvendre	latitude : 45°851326 - longitude : 5°784711	100	2x70	juli-23	88	4,2	Disponible	a numeroter
138005	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	005	public	non	rue des ecoles / angle rue des crêts	latitude : 45°852494 - longitude : 5°787376	100	2x70	juin-23	72	3,4	Disponible	PEI remplace a neuf le 21/6/23
138006	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	006	public	non	rue des miliettes / angle passage des merles	latitude : 45°852959 - longitude : 5°785157	70	2x40	juli-23	40	6,3	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138007	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	007	public	non	rue des miliettes / a côté du n°117	latitude : 45°852092 - longitude : 5°783411	70	2x40	juli-23	50	7,2	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter
138008	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	008	public	non	rue des tacons / angle rue docteur lenormand	latitude : 45°851873 - longitude : 5°781275	100	2x70	juli-23	77	7,8	Disponible	RAS
138009	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	009	public	non	rue des perouses / n°403	latitude : 45°84398 - longitude : 5°78251	100	2x70	juli-23	107	6,1	Disponible	a numeroter
138010	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	010	public	non	entree ecole maternelle / place du commandant cotter	latitude : 45°850152 - longitude : 5°780940	100	2x70	juli-23	104	3,4	Disponible	a numeroter, interdire le stationnement devant le PI
138011	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	011	public	non	rue henry dunand / angle rue docteur lenormand	latitude : 45°850870 - longitude : 5°779952	100	2x70	juli-23	97	2,9	Disponible	a numeroter
138012	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	012	public	non	lotissement domaine du colombier / face au n°320-13	latitude : 45°84258 - longitude : 5°78619	100	2x70	juli-23	95	5,9	Disponible	a numeroter
138013	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	013	public	non	rue des tacons / face au n°259	latitude : 45°852324 - longitude : 5°780753	70	2x40	juli-23	64	6	Disponible	a reprendre et a numeroter, changer le bouchon de 40 (uite), graisser serrure
138014	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	014	public	non	rue de la croix rousse / face au n°51	latitude : 45°851470 - longitude : 5°779392	100	2x70	juli-23	18	5,9	Indisponible	RAS
138015	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	015	public	non	rue des freres serpollet / angle passage du petit violet	latitude : 45°848622 - longitude : 5°781211	100	2x70	juli-23	112	4,8	Disponible	a reprendre
138016	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	016	public	non	rue de la mairie / n°21	latitude : 45°847952 - longitude : 5°781200	100	2x70	juli-23	102	5	Disponible	a reprendre et a numeroter
	PI supreme, n° a reattribuer			017											
138018	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	018	public	non	place pierre semard	latitude : 45°843399 - longitude : 5°778507	100	2x70	juli-23	76	6,1	Disponible	manque bouchon de 65, ne vidange pas
138019	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	019	public	non	avenue de la gare / face au n°370	latitude : 45°844503 - longitude : 5°779293	100	2x70	juli-23	82	6,1	Disponible	a reprendre
138020	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	020	public	non	rue paul cambon / angle avenue de la gare	latitude : 45°845552 - longitude : 5°780642	100	2x70	juli-23	62	6	Disponible	a reprendre, serrure bloquee
138021	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	021	public	non	avenue de la gare	latitude : 45°846170 - longitude : 5°781300	100	2x70	juli-23	96	5,9	Disponible	a reprendre
138022	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	022	public	non	rue du bouledrome	latitude : 45°847271 - longitude : 5°781976	100	2x70	juli-23	98	5,4	Disponible	a reprendre
138023	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	023	public	non	HLM bouledrome / entree 2.1.	latitude : 45°847039 - longitude : 5°783164	100	2x70	juli-23	95	5,6	Disponible	RAS
138024	Poteau d'incendie	Non normalise	POTEAU ASPIRATION	024			Rue du Mergais				févrr-22			Disponible	
138025	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	025	public	non	rue du voigera y / face au n°123	latitude : 45°845952 - longitude : 5°785402	100	2x70	juli-23	98	6	Disponible	a reprendre, fuite au volant
138026	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	026	public	non	rue des cites / cites SNCF	latitude : 45°846414 - longitude : 5°784053	100	2x70	juli-23	95	5,9	Disponible	RAS
138027	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	027	public	non	rue paul cambon / carrefour rue des cites et rue du rhône	latitude : 45°845178 - longitude : 5°783015	100	2x70	juli-23	110	6,1	Disponible	a numeroter
138028	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	028	public	non	ZA en brachay / rond-point acces arriere gedimat	latitude : 45°846780 - longitude : 5°771805	100	2x70	juli-23	78	8,8	Disponible	a reprendre et a debroussailler
138029	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	029	public	non	ZA en brachay / devant atelier services techniques culoz	latitude : 45°847743 - longitude : 5°771132	100	2x70	juli-23	73	8,9	Disponible	ne vidange pas
138030	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	030	public	non	rue de luyrieux / face menuiserie terrier	latitude : 45°845626 - longitude : 5°771063	70	2x40	juli-23	47	6,1	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a debroussailler, force a l'ouverture

Annexe 2-b

Liste des points d'eau incendie

N° PE Département	Famille	Catégorie	Type	Numéro PEI	Statut	Convention PEI privé / commune	Adresse 1	Coordonnées GPS	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Date dernier contrôle	Debit à 1 bar	Pression statique	Etat	Commentaire
138031	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	031	public	non	rue de luyrieux / entree HLM bernade	latitude : 45°844193 - longitude : 5°772861	100	2x70	jul-23	60	6,3	Disponible	a repindre et a numeroter
138032	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	032	public	non	rue de luyrieux / face au n°194	latitude : 45°843307 - longitude : 5°776299	100	2x70	jul-23	65	6,1	Disponible	a repindre, ne vidange pas
138033	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	033	public	non	impasse du Jugeant	latitude : 45°848153 - longitude : 5°780403	100	2x70	août-21	85	4,8	Disponible	RAS
138034	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	034	public	non	avenue antonin poncet / salle des fetes	latitude : 45°846468 - longitude : 5°777948	100	2x70	août-21	82	4,5	Disponible	capot casse
138035	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	035	public	non	passage du petit violet / avenue jean falconnier	latitude : 45°848015 - longitude : 5°782457	100	2x70	août-21	101	5	Disponible	a numeroter
138036	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	036	public	non	avenue jean falconnier / face au n°300	latitude : 45°847771 - longitude : 5°785116	100	2x65	août-21	103	5,6	Disponible	a numeroter
138037	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	037	public	non	rue du stade / HLM ecoles	latitude : 45°850030 - longitude : 5°783761	100	2x70	août-21	109	4,6	Disponible	RAS
138038	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	038	public	non	lotissement des tacons	latitude : 45°851200 - longitude : 5°787064	100	2x70	août-21	32	5	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138039	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	039	public	non	rue lorette / pavillons des crêts / face au pavillon n°237	latitude : 45°851335 - longitude : 5°788786	100	2x70	août-21	54	3,7	Disponible avec debit/Volume restreint	fuite de la vidange
138040	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	040	public	non	rue de corleaz	latitude : 45°853754 - longitude : 5°787105	100	2x70	août-21	65	5,4	Disponible	crochet de fermeture gripe
138041	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	041	public	non	lotissement des ravieres	latitude : 45°856786 - longitude : 5°788543	100	2x70	août-21	58	5,6	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138042	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	042	public	non	rue de la craz / face au n°604	latitude : 45°855294 - longitude : 5°787038	100	2x70	août-21	60	4,8	Disponible	a numeroter
138043	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 150	043	public	non	ZA des fours, entree de la ZAC	latitude : 45°847288 - longitude : 5°768024	100	1x70 1x100	juin-19	49	6,2	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138044	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	044	public	non	rue amiral serpolet / face au n°371	latitude : 45°854563 - longitude : 5°796691	100	2x70	août-21	23	4,6	Indisponible	faiblesse de la canalisation de distribution, a numeroter
138045	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	045	public	non	rue amiral serpolet / angle montee sous la roche	latitude : 45°856420 - longitude : 5°792952	100	2x70	août-21	67	4,1	Disponible	joint non etanche
138046	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	046	public	non	rue amiral serpolet / angle rue du grand champ	latitude : 45°856650 - longitude : 5°796796	100	2x70	août-21	56	4,2	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138047	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	047	public	non	rue amiral serpolet / angle RD992	latitude : 45°856793 - longitude : 5°798966	100	2x70	août-21	60	4,2	Disponible	RAS
138048	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	048	public	non	rue amiral serpolet / devant le four	latitude : 45°856695 - longitude : 5°797535	100	2x70	août-21	65	4,2	Disponible	RAS
138049	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	049	public	non	rue du grand champ	latitude : 45°856203 - longitude : 5°796905	100	2x70	août-21	16	4,1	Indisponible	RAS
138050	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	050	public	non	base de loisirs / arriere local petanque culozienne	latitude : 45°852611 - longitude : 5°794490	100	2x70	août-21	54	6,1	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter, a peindre
138051	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	051	public	non	camping / bloc sanitaire	latitude : 45°853069 - longitude : 5°792978	100	2x70	août-21	139	6,1	Disponible	arbutse gênant pour ouverture
138052	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	052	public	non	impasse du creux des garçons / face atelier departement	latitude : 45°850127 - longitude : 5°793121	100	2x70	août-21	54	6,1	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138053	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	053	public	non	rue du peage / avant le n°39	latitude : 45°844915 - longitude : 5°785517	100	2x70	août-21	85	6	Disponible	RAS
138054	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	054	public	non	rue du rhône / angle rue de la plaine	latitude : 45°843765 - longitude : 5°788185	100	2x70	août-21	63	5,6	Disponible	gêne pour l'ouverture des portes
138055	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	055	public	non	rue des burlattes / face au n°726	latitude : 45°833972 - longitude : 5°788548	100	2x70	août-21	50	6	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138056	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	056	public	non	rue des burlattes / avant le n°232	latitude : 45°837381 - longitude : 5°784420	100	2x70	août-21	65	6	Disponible	probleme etancheite bouchon droit
138057	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	057	public	non	rue de la combe / devant le n°448	latitude : 45°839129 - longitude : 5°781791	100	2x70	août-21	68	6	Disponible	fuite vidange
138058	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	058	public	non	rue de la combe / angle rue grand fontaine	latitude : 45°840508 - longitude : 5°783566	100	2x70	août-21	68	6	Disponible	entretien espace vert a programmer
138059	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	059	public	non	rue du pont noir / côte bâtiment PRS	latitude : 45°844035 - longitude : 5°770351	100	2x70	août-21	52	5,6	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter, plus de purge
138060	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	060	public	non	rue du peage / angle rue de la plaine	latitude : 45°842265 - longitude : 5°784984	100	2x70	août-21	78	6	Disponible	RAS
138061	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	061	public	non	route sur l'île / devant le n°342	latitude : 45°846684 - longitude : 5°790057	100	2x70	août-21	63	6	Disponible	capot casse

Accusé de réception en préfecture

001-280099406-2025-02-27-AR-2025-76288

Date de réception préfecture : 06/05/2025

Annexe 2-b Liste des points d'eau incendie															
N° PEI Département	Famille	Catégorie	Type	Numero PEI	Statut	Convention PEI prive / commune	Adresse 1	Coordonnées GPS	Diametre entrée	Diametre sortie	Date dernier contrôle	Debit a 1 bar	Pression statique	Etat	Commentaire
138062	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	062	public	non	centre commercial Carrefour / avenue jean falconnier	latitude : 45°846621 - longitude : 5°786045	100	2x70	août-21	82	5,8	Disponible	a numeroter
138063	Reserve artificielle	Non normalise	CUVE AERIEENNE	063	prive		SME				avr.-21			Disponible	
138064	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	064	public	non	rue claudius richard	latitude : 45°846656 - longitude : 5°787872	100	2x65	juin-23	64	6,1	Disponible	PEI remplace a neuf le 21/6/23
138065	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	065	public	non	rue albert ferier / apres le n°213	latitude : 45°854361 - longitude : 5°780209	100	2x65	juin-23	125	7	Disponible	PEI remplace a neuf le 21/6/23
138066	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	066	public	non	rue albert ferier / avant le cellier de bel air	latitude : 45°855304 - longitude : 5°782578	100	2x70	août-21	169	5,2	Disponible	capot casse, fuite joint presse etoupe
138067	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	067	public	non	rue des millettes / intersection avec rue de la cruz	latitude : 45°853660 - longitude : 5°784130	100	2x70	août-21	69	4,6	Disponible	RAS
138068	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	068	public	non	rue des bulles / devant le n°17	latitude : 45°852713 - longitude : 5°780677	100	2x70	août-21	78	5,2	Disponible	a numeroter
138069	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	069	public	non	rue henry dunand / angle rue de montveran	latitude : 45°851480 - longitude : 5°778488	70	2x40	août-21	62	5,3	Disponible	a numeroter
138070	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	070	public	non	rue de montveran / voie d'accès au château	latitude : 45°85851166 - longitude : 5°777335	100	2x70	août-21	73	4,6	Disponible	RAS
138071	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	071	public	non	passage du jourdan / devant le n°68	latitude : 45°849295 - longitude : 5°781775	70	2x40	août-21	57	4,3	Disponible avec debit/Volume restreint	fuite joint prise 70
138072	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	072	public	non	montee du château / a proximite du chemin des acacias	latitude : 45°850122 - longitude : 5°774789	100	2x70	août-21	79	5,7	Disponible	RAS
138073	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	073	public	non	avenue jean falconnier / côte ex SAV CIAT	latitude : 45°848590 - longitude : 5°791406	100	2x70	août-21	69	6	Disponible	a numeroter
138074	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	074	public	non	avenue jean falconnier / angle rue claudius richard	latitude : 45°847994 - longitude : 5°787601	100	2x70	août-21	76	5,4	Disponible	RAS
138075	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	075	public	non	hameau de chate / RD992 / entree côte Culoz	latitude : 45°866633 - longitude : 5°800337	100	2x70	août-21	63	4	Disponible	RAS
138076	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	076	public	non	hameau de chate / rue des granges / n°248	latitude : 45°867733 - longitude : 5°802744	100	2x70	août-21	55	4	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138077	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	077	public	non	rue rancot / lotissement la combe / entree côte silo	latitude : 45°838453 - longitude : 5°781223	100	2x70	août-21	58	6	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138078	Prise accessoire	Non normalise	POTEAU ASPIRATION	078	prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138079	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	079	public	non	rue du pont noir / interieur ancienne usine martini	latitude : 45°841620 - longitude : 5°781316	100	2x70	août-21	63	6	Disponible	a numeroter, fuite sur prise de 100
138080	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	080	public	non	avenue jean falconnier / devant college henry dunant	latitude : 45°848168 - longitude : 5°788687	100	2x70	août-21	78	6	Disponible	RAS, ouvrir grillage pour trappe acces exterieur
138081	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	081	public	non	chemin de ponthenay / n°127	latitude : 45°850767 - longitude : 5°773986	100	2x70	févr.-20	68	5,5	Disponible	a numeroter
138082	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	082	public	non	rue de chantemerle	latitude : 45°852081 - longitude : 5°775662	100	1x70 1x100	août-21	36	3,5	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138083	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	083	public	non	RD 904 / avenue antonin poncet / côte station service	latitude : 45°848505 - longitude : 5°772188	100	2x70	août-21	82	8	Disponible	RAS
138084	Reserve naturelle	Non normalise	POINT D'EAU NATUREL	084	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138085	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	085	public	non	hameau de chate / rue des celliers	latitude : 45°867646 - longitude : 5°801346	100	2x70	août-21	45	3,4	Disponible avec debit/Volume restreint	poteau non etanche, ne vidange pas
138086	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	086	public	non	passage robinson	latitude : 45°844556 - longitude : 5°787681	100	2x70	août-21	60	6	Disponible	bouchon a remplacer
138087	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	087	public	non	rue amiral serpolet / lotissement des fontanettes	latitude : 45°855932 - longitude : 5°793674	100	2x70	août-21	67	4,3	Disponible	a numeroter
138088	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	088	public	non	clos poncet / espace enfance du colombier	latitude : 45°849292 - longitude : 5°779464	100	2x70	août-21	53	2,6	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138089	Reserve artificielle	Non normalise	CITERNE SOUPLE	089	public		INTERMARCHE				avr.-21			Disponible	
138090	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	090	public	non	ZA des fours, extremite de la ZAC	latitude : 45°848208 - longitude : 5°764578	100	2x70	juin-19	45	6,5	Disponible avec debit/Volume restreint	RAS
138091	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	091	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138092	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	092	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	

Acquisé de la réception en
06-200999466-20250442-2-
Date de réception préfecture : 06/05/2025

Annexe 2-b Liste des points d'eau incendie															
N° PE Département	Famille	Catégorie	Type	Numero PEI	Statut	Convention PEI privé / commune	Adresse 1	Coordonnées GPS	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Date dernier contrôle	Debit a 1 bar	Pression statique	Etat	Commentaire
138093	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	093	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138094	Prise accessoire	Non normalise	POTEAU ASPIRATION	094	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138095	Prise accessoire	Non normalise	POTEAU ASPIRATION	095	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138096	Prise accessoire	Non normalise	COLONNE ASPIRATION	096	Prive		CARRIER				avr.-21			Disponible	
138097	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	097	public	non	rue rancot / lotissement la combe / entres côte rue des burlattes	latitude : 45°837977 - longitude : 5°783814	100	2x70	août-21	65	6,1	Disponible	a numeroter
138098	Prise accessoire	Non normalise	COLONNE ASPIRATION	098	Prive		GRAVIRHONE				nov.-18			Disponible	
138099	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	099	public	non	chemin du buisson / intersection rue du vieux château	latitude : 45°858266 - longitude : 5°743227	100	2x70	juil.-23	57	5,1	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter
138100	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	100	public	non	rue du château, a 20 m de la rue matray	latitude : 45°858648 - longitude : 5°745304	100	2x70	juil.-23	30	3,2	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter
138101	Prise accessoire	Non normalise	PI NON NORMALISE DN 70	101	public	non	rue de la roche percee, a 30 m de la RD904	latitude : 45°857235 - longitude : 5°744335	40		juil.-23	18	5,6	Indisponible	a reprendre et a numeroter
138102	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	102	public	non	chemin du buisson / angle rue du vieux château	latitude : 45°857615 - longitude : 5°744774	70	2x40	juil.-23	52	5	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138103	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	103	public	non	chemin du buisson / a 150 m de la rue du haut buisson	latitude : 45°857257 - longitude : 5°746274	100	2x70	juil.-23	62	5,2	Disponible	a reprendre et a numeroter, fermeture capot casse
138104	Prise accessoire	Non normalise	PI NON NORMALISE DN 70	104	public	non	impasse du haut buisson	latitude : 45°857107 - longitude : 5°747342	40	40	juil.-23	38	5,2	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter
138105	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	105	public	non	chemin des vignes, a 150 m de la RD904	latitude : 45°855741 - longitude : 5°747138	100	2x70	juil.-23	85	5,8	Disponible	a numeroter
138106	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	106	public	non	RD904, a 30 m de la rue des charrieres	latitude : 45°855647 - longitude : 5°748261	100	2x70	juil.-23	75	5,1	Disponible	a reprendre et a numeroter
138107	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	107	public	non	rue des charrieres, a 200 m de la RD904	latitude : 45°856289 - longitude : 5°749944	100	2x70	juil.-23	60	3,7	Disponible	a reprendre et a numeroter
138108	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 150	108	public	non	ZA des fours, au milieu de la ZAC	latitude : 45°847477 - longitude : 5°776214	100	1x70 1x100	juil.-23	51	6,6	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter, dur a ouvrir
138109	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	109	public	non	rue du veillaz, a 30 m de la rue de l'hyrieu, a côte du bac	latitude : 45°856684 - longitude : 5°751391	100	2x70	juil.-23	56	2,2	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138110	Prise accessoire	Non normalise	PI NON NORMALISE DN 70	110	public	non	chemin des rouses, a 100 m de la RD904	latitude : 45°854398 - longitude : 5°749169	70	2x40	juil.-23	43	5,4	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138111	Prise accessoire	Non normalise	PI NON NORMALISE DN 70	111	public	non	RD904 / angle rue des muriers	latitude : 45°855040 - longitude : 5°749533	70		juil.-23	37	4,8	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138112	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	112	public	non	face a ex-Sabia / cote ZAC des fours / derriere bâtiment Comatel	latitude : 45°848888 - longitude : 5°765037	100	2x70	juil.-23	55	7,7	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138113	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	113	public	non	rue de la croze, 100 m rue bel horizon	latitude : 45°854904 - longitude : 5°753298	100	2x70	juil.-23	48	5,2	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138114	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	114	public	non	rue de clusy, a 100 m de la rue de la croze	latitude : 45°853596 - longitude : 5°753173	100	2x65	juil.-23	100	6	Disponible	PEI remplace a neuf le 21/7/23
138115	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	115	public	non	rue bel horizon / angle RD904	latitude : 45°852868 - longitude : 5°754514	100	2x70	juil.-23	64	7	Disponible	a numeroter
138116	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	116	public	non	RD904, a 100 m de la RD37, devant le n°20	latitude : 45°852850 - longitude : 5°753297	100	2x70	juil.-23	30	6,6	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138117	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	117	public	non	rue de l'hyrieu, a 100 m de la rue de la vellaz	latitude : 45°855680 - longitude : 5°753620	100	2x70	juil.-23	75	4,3	Disponible	a numeroter
138118	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	118	public	non	intersection rue de l'arbre d'or / rue des muriers	latitude : 45°854161 - longitude : 5°755667	70	2x40	juil.-23	43	4	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter
138119	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	119	public	non	rue de l'arbre d'or, a 200 m de la rue de l'église	latitude : 45°853529 - longitude : 5°757429	100	2x70	juil.-23	61	5,5	Disponible	a reprendre et a numeroter
138120	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	120	public	non	rue de l'arbre d'or, a 100 m de la RD904	latitude : 45°852350 - longitude : 5°752755	100	2x70	juil.-23	69	7,3	Disponible	a reprendre et a numeroter
138121	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	121	public	non	RD904 / angle acces lotissement de la chartreuse	latitude : 45°851194 - longitude : 5°761028	100	2x70	juil.-23	64	7,7	Disponible	a numeroter
138122	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 100	122	public	non	RD904, a 200 m de l'entree de l'ex-Sabia	latitude : 45°849701 - longitude : 5°764046	100	2x70	juil.-23	57	7,7	Disponible avec debit/Volume restreint	a numeroter
138123	Poteau d'incendie	Normalise	PI NORMALISE DN 80	123	public	non	RD904, devant ancien parking Sabia	latitude : 45°849729 - longitude : 5°765085	100	2x70	juil.-23	36	7,7	Disponible avec debit/Volume restreint	a reprendre et a numeroter

Accusé de réception en préfecture
001200099408-20250422-A13-13-2025-76-13-13
Date de réception préfecture : 06/05/2025

Annexe 2-b															
Liste des points d'eau incendie															
N° PEI Département	Famille	Catégorie	Type	Numero PEI	Statut	Convention PEI privé / commune	Adresse 1	Coordonnées GPS	Diametre entree	Diametre sortie	Date dernier contrôle	Debit a 1 bar	Pression statique	Etat	Commentaire
138124	Poteau d'incendie	Normalisee	PI NORMALISE DN 100	124	public	non	rue de clusy, a gauche du transformateur	latitude : 45°85'4155 - longitude : 5°77'51862	100	2x70	juil.-23	82	5,4	Disponible	a numeroter
138125	Poteau d'incendie	Normalisee	PI NORMALISE DN 100	125	public	non	haut de la mairie, sur le côté gauche du parking	latitude : 45°85'5075 - longitude : 5°75'0701	100	2x70	juil.-23	53	4,3	Disponible avec debit/volume restreint	a numeroter

Accusé de réception en préfecture
001-200099406-20250422-AR-2025-76-AR
Date de réception préfecture : 06/05/2025